



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Địa chỉ: 44 Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.3716.4243;

Fax: 024.3829.2671



VILAS 1086

PHIẾU THEO DÕI KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SAU XỬ LÝ
(Nguồn thành phố cấp cho đồng hồ Tổng TD 03)

Ngày nhận mẫu	Thời gian thử nghiệm	Kí hiệu mẫu	Mùi vị	Độ Đục	pH	NH ₄ ⁺	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	Chỉ số Pecma nganat	Cl ⁻	Độ cứng	Fe _{TP}	As	Mn	Vi sinh		Clo dư	
															Coliform	E.coli		
Đơn vị tính				NTU		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100 ml	CFU/100 ml	mg/l	
QCVN 01:2009/BYT				Không có mùi vị lạ	2	6.5-8.5	3	3	50	2	250	300	0.3	0.01	0.3	0	0	0.3-0.5
06/07/2020	06-11/07/20	0720.937/3995	Không có mùi vị lạ	0.006	7.53	0	0	0.80	0.256	20.92	217	0.01	0.007552	KPH (LOD=0.025 mg/L)	0	0	0.45	
14/07/2020	14-20/07/20	0720.1040/4236	Không có mùi vị lạ	0.045	7.45	0	0	0.70	0.384	21.98	202	0	0.007092	KPH (LOD=0.025 mg/L)	0	0	0.45	
23/07/2020	23-28/07/20	0720.1102/4462	Không có mùi vị lạ	0.133	7.40	0	0	0.70	0.320	21.13	221	0	0.007739	<0.050	0	0	0.50	


Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

KIỂM NGHIỆM VIÊN

Đặng Tiến Hưng

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

Nguyễn Thị Phương Linh

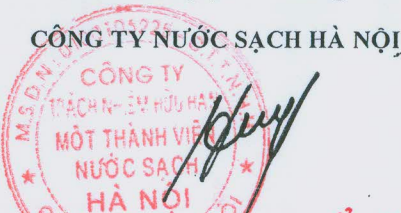

KI. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Tiến Hưng

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result are valid for the submitted sample(s) only.
Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Kiểm tra chất lượng/
The test report must not be reproduced without the written approval of Quality control department.
Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Phòng KTCL/
The test result are printed in 02 copies; 01 copy is provided to customer; the other copy is stored at Quality control department

